









Directive ERU 91/271/CEE


Zones sensibles à l'eutrophisation

Traitement du phosphore (P) et/ou de l'azote (N)
pour les stations de traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement de plus de 10 000 Eh

Zones sensibles à l'eutrophisation

Echéances pour la mise en place du traitement P et/ou N

-  Phosphore et Azote sans délai - échéances 1998, 2006, 2013, 2017 et 2020
-  Phosphore sans délai échéances 1998, 2006 et 2017
-  Phosphore sans délai (échéance 2017) et Azote (échéance 2024)
-  Phosphore et Azote échéance 2024
-  Phosphore seul échéance 2024
-  Phosphore et Azote échéance 2030
-  Cours d'eau
-  Circonscription administrative de bassin

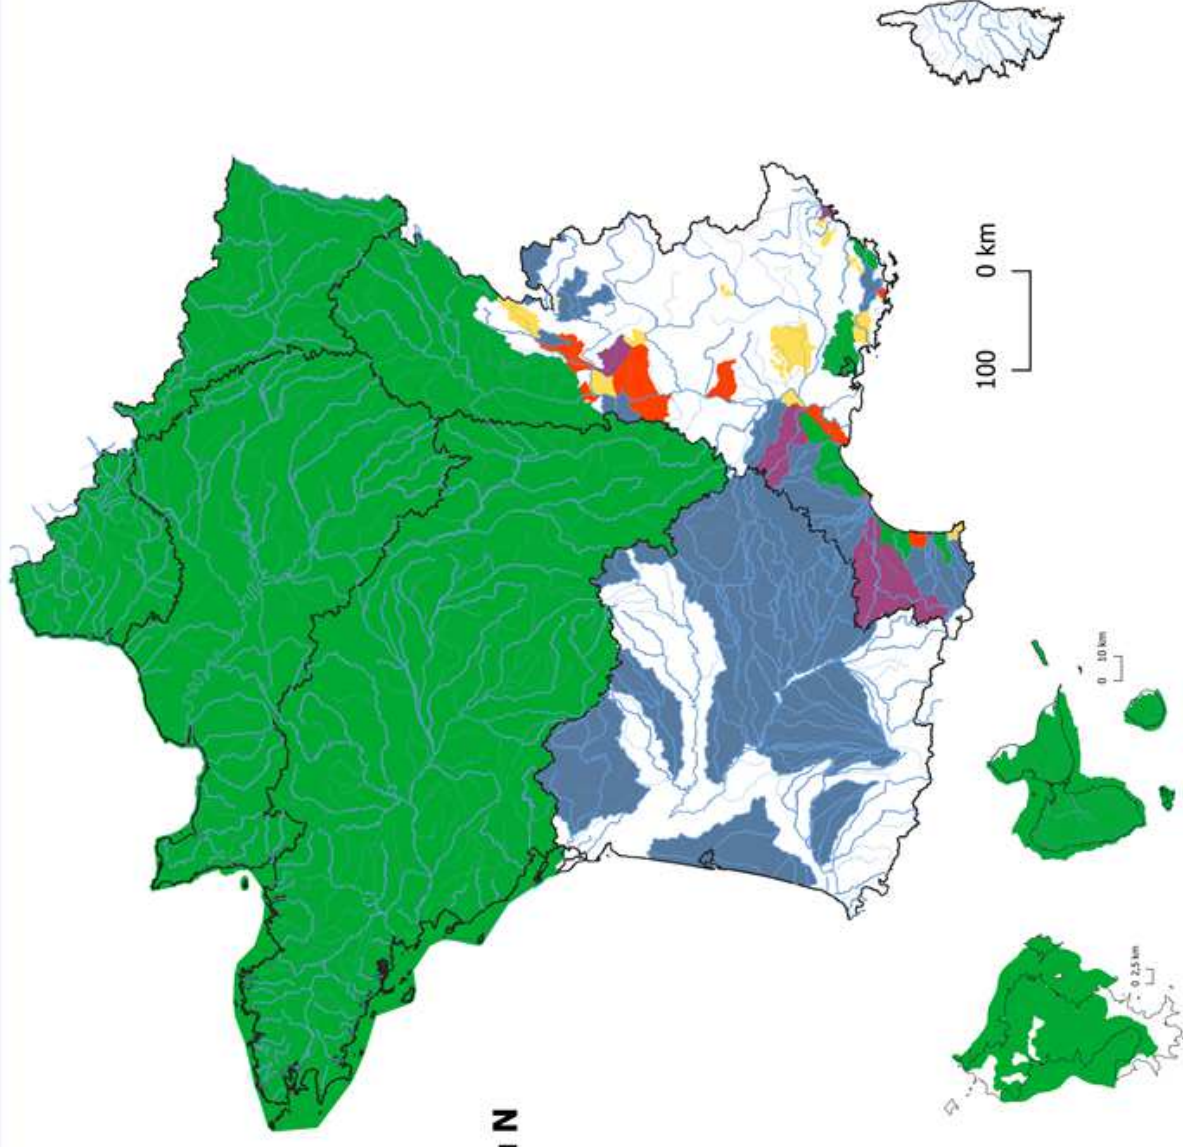

La liste des zones sensibles est disponible à l'adresse: <https://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/srv/fire/catalog.search#/metadata/de76fc76-3285-45ff-8e46-b54cc34ee870>