



Informatique et Géophysique Appliquées
2, Rue du Plat d'Étain
37000 TOURS
Tél : 02 47 38 12 10
@ : contact@iga-tours.com

Évolutions dans la version 1.0.0.10 de Mesurestep

16 février 2026

SOMMAIRE

<u>1.</u>	<u>Ajout des paramètres PFAS.....</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>Corrections pour ajout de points de mesures sur le système de collecte</u>	<u>3</u>
<u>3.</u>	<u>Correction sur la prise en compte des DO/TP < 120 kg DBO5/j</u>	<u>4</u>

1. Ajout des paramètres PFAS


La liste des paramètres disponibles dans l'application Mesurestep a été complétée afin notamment de répondre aux besoins d'échanges des paramètres listés dans l'arrêté du 03/09/2025 relatif à l'analyse des PFAS.

118 paramètres ont été ajoutés, dont 4 paramètres listés dans l'arrêté du 03/09/2025 et non présents dans la version 1.0.0.7 :

- Indice AOF (Code SANDRE 8986)
- Acide perfluorotridécanoïque (Code SANDRE 6549)
- Acide 6 : 2 fluorotélomère sulfonique (Code SANDRE 7893)
- Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide (Code SANDRE 7991)

2. Corrections pour ajout de points de mesures sur le système de collecte

L'ajout de points réglementaires ou logiques sur le système de collecte n'était pas possible sur la version 1.0.0.7. Le message d'erreur ci-dessous était affiché :

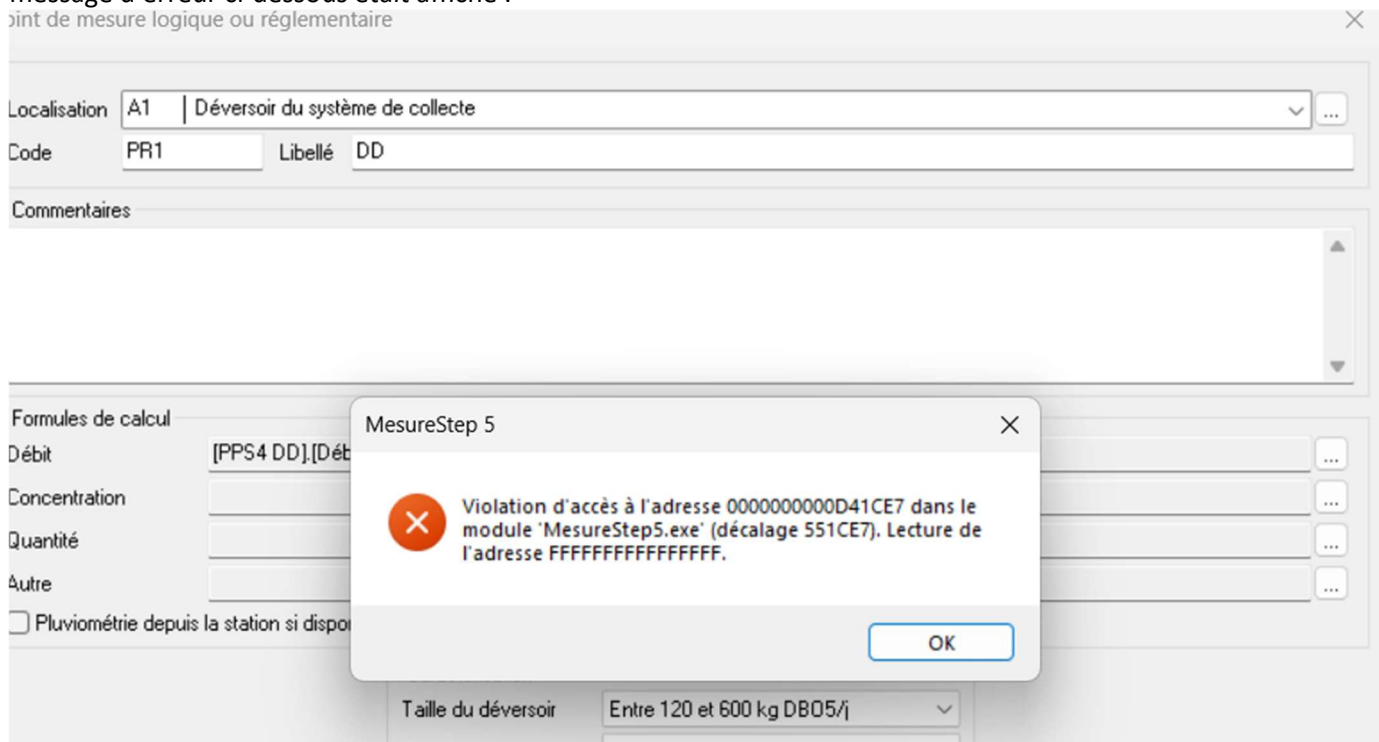

Ce bug a été corrigé avec la version 1.0.0.10.

3. Correction sur la prise en compte des DO/TP < 120 kg DBO5/j

Une correction a été apportée à la version 1.0.0.10 pour la bonne prise en compte dans les calculs de conformité des DO < 120 kg DBO5/j.

Les DO < 120 kg DBO5/j pour lesquels la case « « Prise en compte des DO/TP < 120 kg DBO5/j pour la conformité collecte temps de pluie DO : conformité collecte temps pluie pour les réseaux de type mixte/unitaire
TP : conformité collecte temps pluie pour les réseaux de type séparatif » est cochée sont à présent bien pris en compte dans les calculs de conformité.

Point de mesure logique ou réglementaire

Localisation A1 Déversoir du système de collecte

Code DOCHAPLFO Libellé DO (Chaponnay) Les Fontai

Commentaires

Formules de calcul

Débit

Concentration

Quantité

Autre

☐ Pluviométrie depuis la station si disponible ☒ Actif

Caractérisation

Taille du déversoir < 120 kg DBO5/j

Type de déversoir Unitaire/Mixe

☒ Prise en compte des DO et/ou TP < 120 kg DBO5/j pour la conformité collecte temps pluie.
DO: conformités collecte temps pluie pour les réseaux de type mixte/unitaire.
TP: conformités collecte temps pluie pour les réseaux de type séparatif.

Valider Annuler

A noter que cette case est automatiquement cochée si la taille du DO est supérieure ou égale à 120 kg DBO5/j.